

Rédaction guidée, uniforme, sans oublis

- ACCUEIL
 - Accueil Visiteurs
 - Départ de Plis
 - Réception de Plis
- QUOTIDIEN
 - Check-list
 - Missions quotidiennes
 - Passage de consignes
 - Prise et fin de Service
 - Rondes
- SECURITE
 - Accident Malaise
 - Alarme Incendie
 - Ascenseurs: personnes bloquées
 - Evacuation
 - Inondation
 - Permis de feu
- SURETE
 - Agression
 - Intrusion
 - Objet suspect
 - Vols - Dégradations
- TECHNIQUE
 - Coupure EDF
 - Défaut Vidéo
 - Dé rangement Détection Incendie
 - Panne Ascenseur

Alarme Incendie

Consulter la  Consigne Incendie

Source de l'alarme

Source de l'alarme: Appel téléphonique
 Détection incendie
 Autre

N° du poste appelant:

Description:

Envoyer un agent pour une levée de doute

Nom*: Jacques MARTIN Jean DUPOND
 Pierre MATHIEU Stephane BLONDIN

Enregistrer le résultat de la levée de doute

Rapport de l'agent*: Feu confirmé Alarme Intempestive

Gestion de tout événement et Intégration des procédures

Agression

 consigne associée

- Indiquer la source de l'alerte
- Envoyer un agent sur les lieux
- Selon le rapport de l'agent, décrire la situation
- Si nécessaire, contacter [la Police](#)
- Contacter la [Hiérarchie Sécurité](#) par téléphone
- Noter toute information complémentaire

Pret de Clé

- Numéro de clé enregistré et demandeur identifié
- Date et heure de prêt enregistrées
- Faire signer le demandeur





- Noter la date et l'heure de restitution de clé

Date*: (JJ/MM/AAAA HH:MM)

Observations*:

Statistiques instantanées

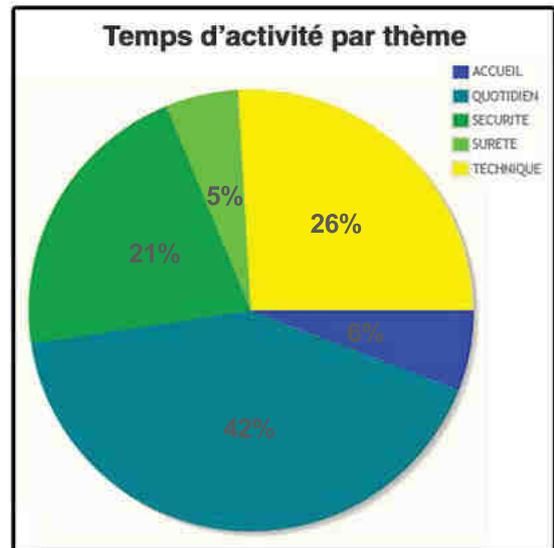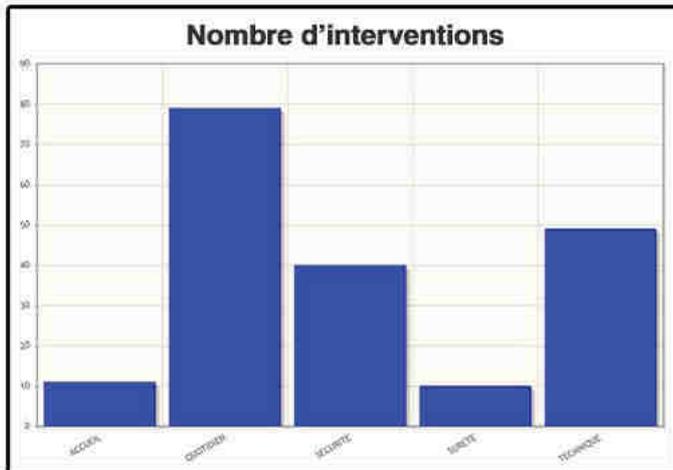

Génération automatique des rapports

Rapport n°550
SECURITE/Alarme Incendie/
 lancé par Agent stationnaire le 20/10/2016 10:49:32
 Période : du 20/10/2016 10:49:00 au 20/10/2016 11:23:00
 validé par Chef de service le 20/10/2016 11:24:17 - Ramorquage effectué et rapport transmis au propriétaire du véhicule

Imprimer Exporter

Source de l'alarme : Appel téléphonique du poste 861 - Description: Départ de feu sur un véhicule signalé au parking atelier - Agent stationnaire 20/10/2016 10:55:00

Levée de doute sur place effectuée par Jean DUPOND - Agent stationnaire 20/10/2016 10:55:25

Rapport de l'agent : Feu confirmé - Agent stationnaire 20/10/2016 10:57:55

Extinction du feu à l'aide de 2 extincteurs et lance à eau à 11:13 - Agent stationnaire 20/10/2016 11:13:24

Hiérarchie sécurité informée à 11:21 - Agent stationnaire 20/10/2016 11:21:25

Remontée automatique des alertes

Liste des alertes

Id	Num Rap.	Détails	Quand
DIHS	56	Permis feu en cours, Détection Incendie hors service	23/12/2011 08:41:49

- Application Intranet
- Liaison intégrée avec Caronde
- Interface avec superviseurs incendie
- Paramétrage sur mesure réalisé par nos services
- Accompagnement illimité

