

**NOUVELLE  
GENERATION**



## DETECTEUR DE GAZ NATUREL ET G.P.L. (butane / propane) pour chaufferies

### CENTRALE A SONDES DEPORTEES 3 VOIES 2 SEUILS DE DETECTION SE 194K montage mural

Cette centrale à microprocesseur à sondes déportées peut recevoir de 1 à 3 sondes SE 192 ou SE 183 (Atex) / SE 193 (Atex).

Elles possèdent 2 seuils de détection de gaz et déclenchent les 2 relais au dépassement des seuils d'alarme correspondants.

En général, le câblage s'effectue de la façon représentée ci-dessous.

La concentration de gaz est affichée par les barre graphes.

Le second seuil est volontairement temporisé au déclenchement (30 sec.) afin d'éviter des alarmes intempestives dues à une présence momentanée de gaz (purge).

Ces centrales ne diffèrent entre elles que par leur mode de montage et leur indice de protection.

Ces centrales possèdent en outre un bouton « TEST » permettant de vérifier le fonctionnement ainsi qu'un bouton « RESET » permettant de réarmer le relais de 2ème seuil qui est mémorisé.

Attention : le bouton « TEST » ne vérifie pas l'étalonnage des sondes mais le fonctionnement électrique du système.

#### Sondes raccordables :


SE192KM / KG ou SE183KM / KG (Atex) ou SE193KM / KG (Atex)

#### ASSERVISSEMENTS DIRECTES POSSIBLES :

Ex. : coupure TGBT, électrovannes à réarmement manuel standards, Ainsi qu'à capteur magnétique d'état, ATEX et automatiques, sirènes SE301A et B

#### Tous asservissements avec relayage complémentaire :

Ex. : commandes diverses, ventilations, transmissions et reports d'alarme, DI, GTC, GTB, etc...

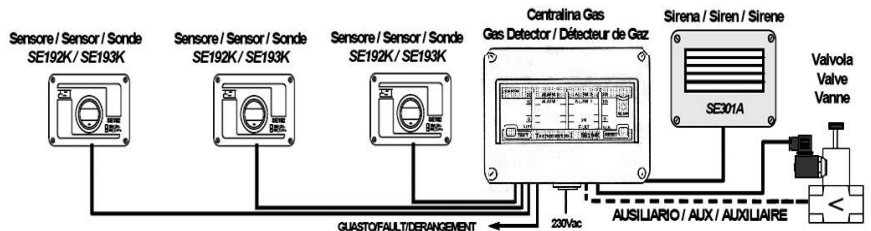

Code	alim.	Gaz	IP	Dimension	Montage	Seuils 1 <sup>er</sup> et 2 <sup>ème</sup> relais	Nombre sondes
SE 194K	230Vca/ 12Vcc	METANE / /GPL	IP54	160X115X80	mural	10 % et 20 %	3 déportées